


空気環境測定測定箇所

1階

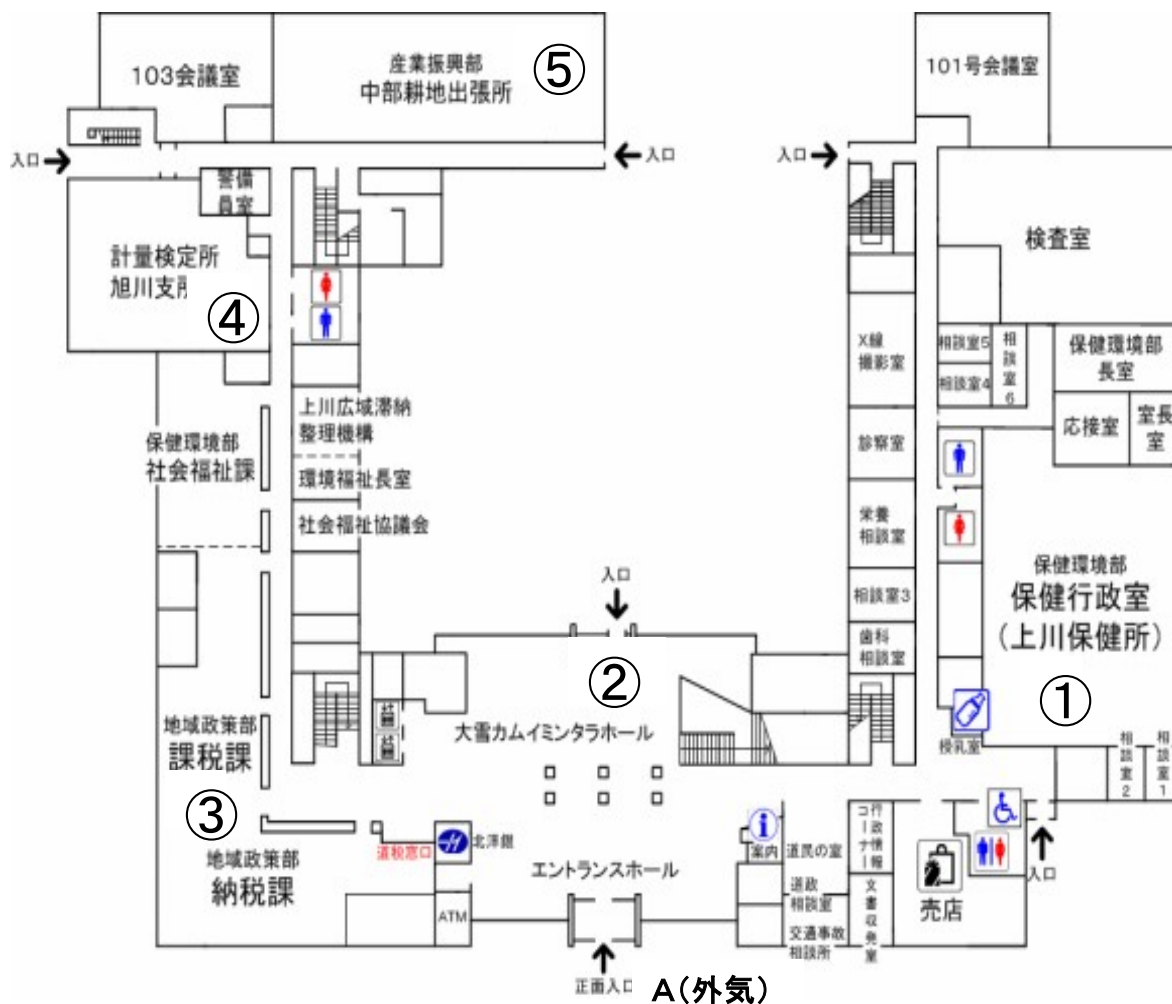


番 号	測定箇所	制御	種類	系 統
A	正面入口前		外気	
①	保健行政室	中央	空調	ACU-5
②	大雪山カムイミナタホール	中央	空調	ACU-4
③	課税・納税課	中央	空調	ACU-1
④	計量検定所	中央	空調	ACU-7
⑤	上川中部整備室	中央	空調	ACU-2

※ 1回目10:00～、2回目15:00～

空気環境測定測定箇所

2階

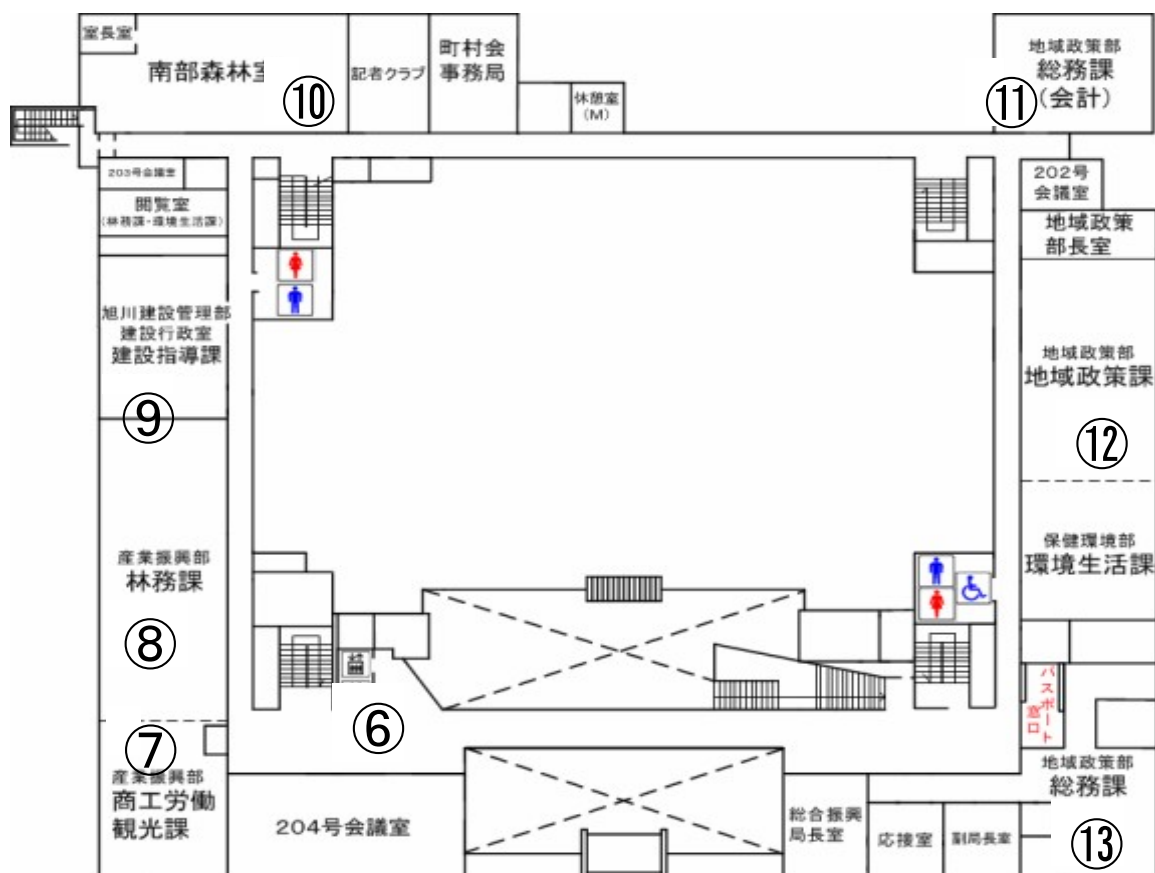


番 号	測定箇所	制御	種類	系 統
⑥	EVホール	中央	空調	ACU-4
⑦	商工労働観光課	中央	空調	ACU-1
⑧	林務課	中央	空調	ACU-1
⑨	建設指導課	中央	空調	ACU-1
⑩	南部森林室	中央	空調	ACU-2
⑪	総務(会計)	中央	空調	ACU-3
⑫	地域政策課	中央	空調	ACU-3
⑬	総務課	中央	空調	ACU-3

※ 1回目10:00～、2回目15:00～

空気環境測定測定箇所

3階

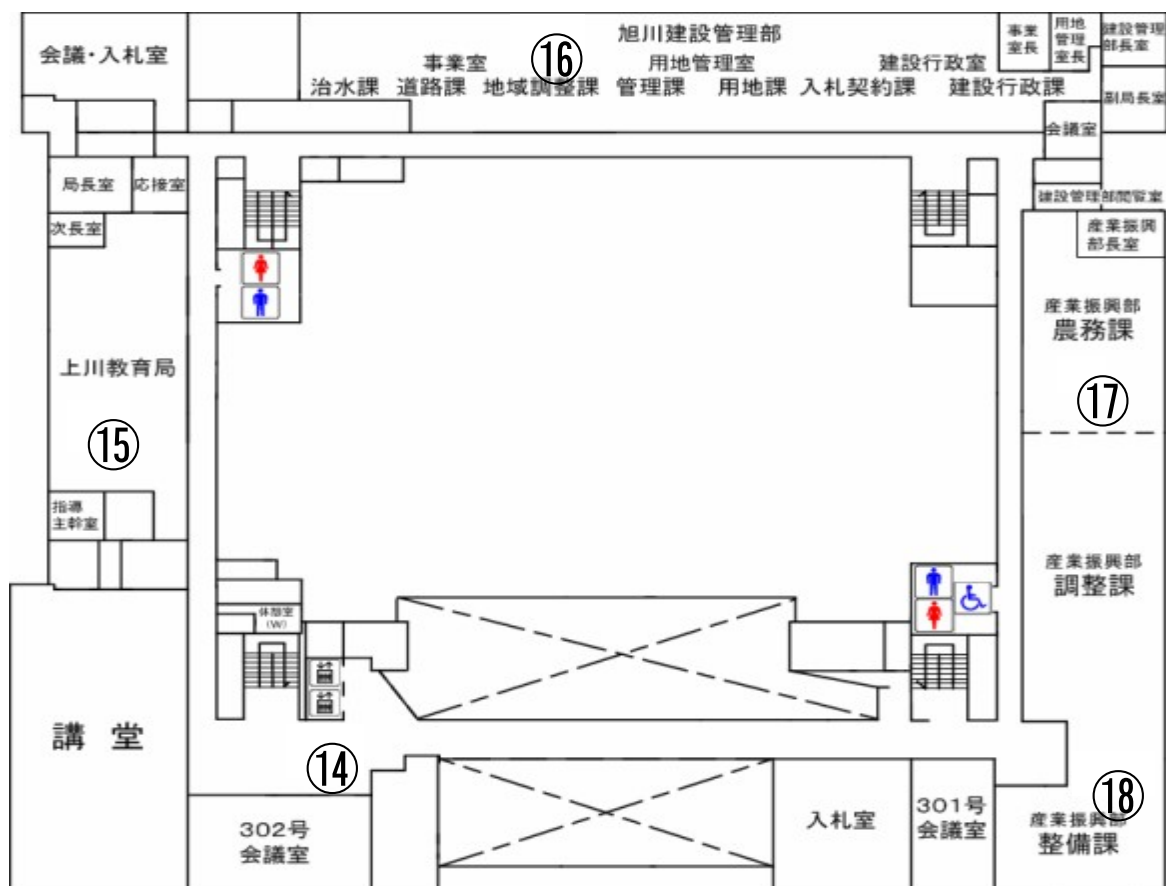


番 号	測定箇所	制御	種類	系 統
①④	EVホール	中央	空調	ACU-4
①⑤	教育局	中央	空調	ACU-1
①⑥	建設管理部	中央	空調	ACU-2
①⑦	農務課	中央	空調	ACU-3
①⑧	整備課	中央	空調	ACU-3

※ 1回目10:00～、2回目15:00～

空気環境測定測定箇所

4階

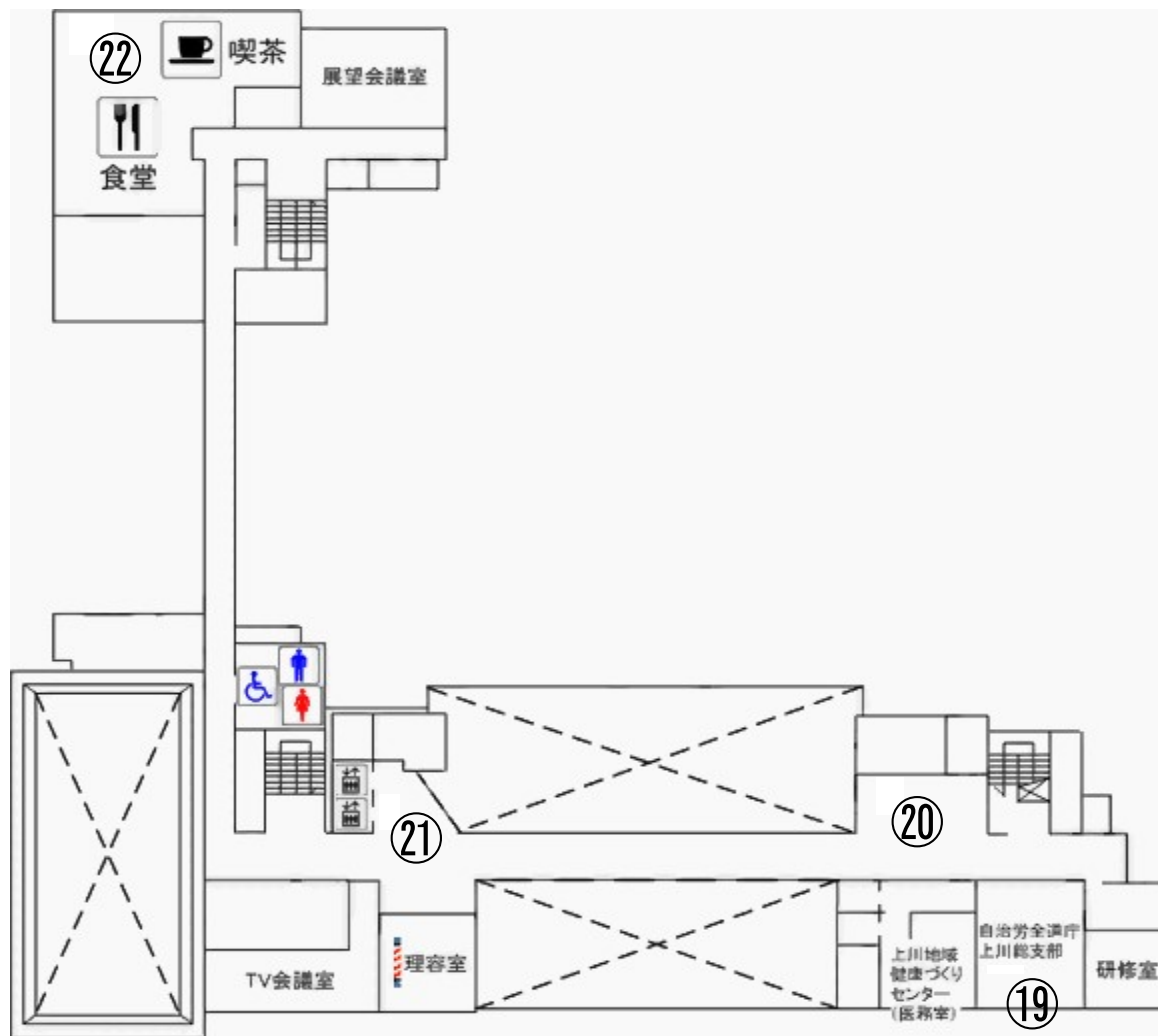

番 号	測定箇所	制御	種類	系 統
①9	組合	個別	機械	PAC+VA
②0	医務室前ホール	中央	空調	ACU-4
②1	EVホール	中央	空調	ACU-4
②2	食堂	中央	空調	ACU-9

※ 1回目10:00～、2回目15:00～